

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ»  
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(Госжилинспекция Тверской области)  
Комсомольский проспект, д. 4/4,  
г. Тверь, 170026  
Тел. (4822) 52-12-13, факс 52-03-41  
E-mail: upr\_gosghilinsp@tverreg.ru  
гжи.тверскаяобласть.рф

**Руководителям управляющих  
организаций Тверской области**

**(по списку)**

*16.01.2020 № 1514-05*

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Уважаемые коллеги!**

В Главное управление «Государственная жилищная инспекция» Тверской области поступило письмо из Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской Федерации (исх. 50119-ВЯ/4 от 23.12.2019), в котором в связи с участвовавшими случаями взрыва газа исполнителям коммунальных услуг, а также управляющим организациям рекомендовано разместить на платежных документах Памятку по безопасному использованию газа на коммунально – бытовые нужды.

На основании изложенного прошу принять меры по размещению Памятки по безопасному использованию газа на коммунально – бытовые нужды на платежных документах, а также на информационных стендах и официальных сайтах.

Приложение на 4 л. в 1 экз.

**Заместитель начальника  
Главного управления**



**О.Б. Иванов**

Шумилов Федор Игоревич  
8 (4822) 52-12-13



МИНСТРОЙ  
РОССИИ

# ПАМЯТКА

**ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГАЗА  
НА КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫЕ НУЖДЫ**

**ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ**



**04**




**104**



**112**

**НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ ДЕЙСТВИЙ И ПРАВИЛ,  
КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧАТ ВАШУ БЕЗОПАСНОСТЬ**

**ГАЗ!  
ОПАСНО!**

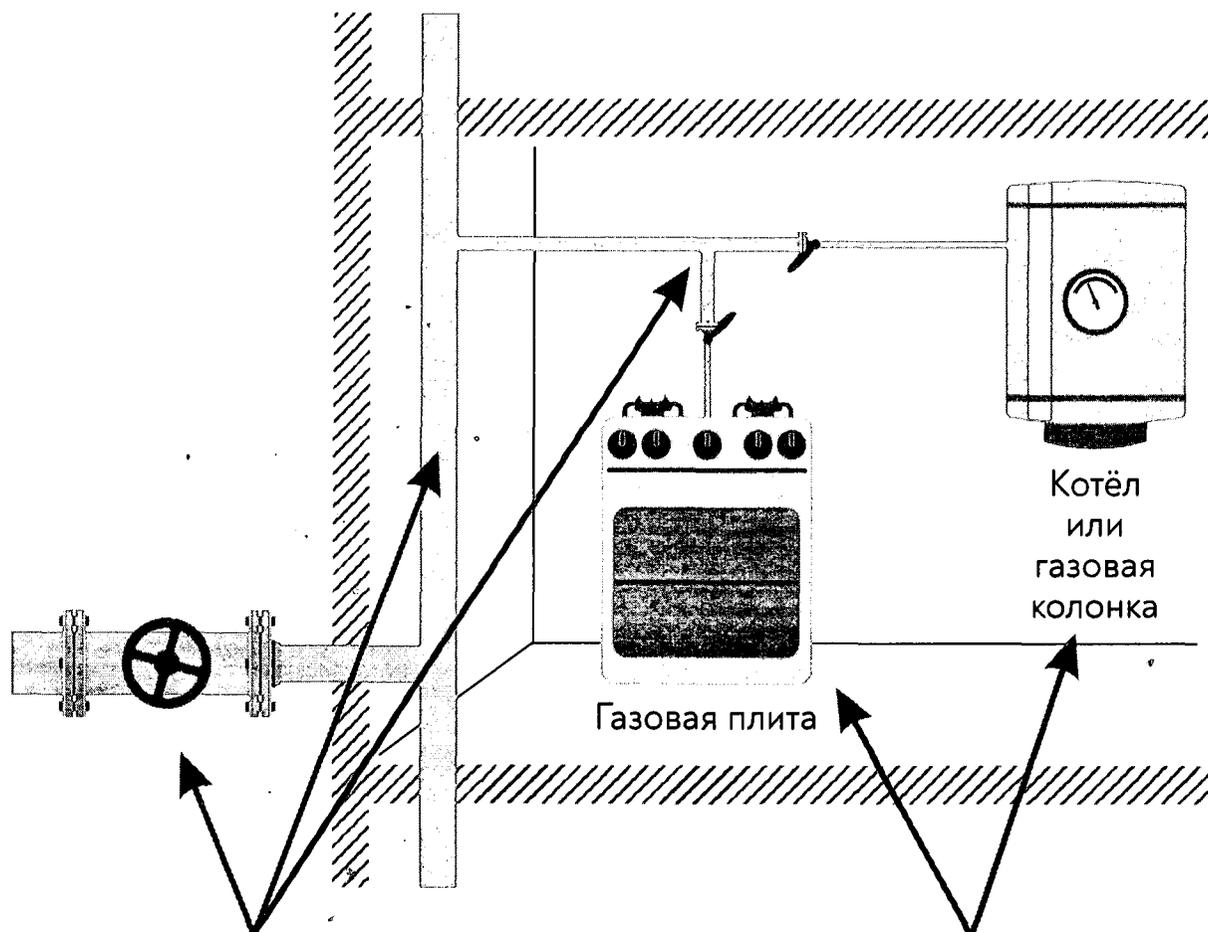

**ВДГО**

ВНУТРИДОМОВОЕ  
ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

**Управляющие организации  
ТСЖ, ЖК, ЖСК**

**ВКГО**

ВНУТРИКВАРТИРНОЕ  
ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

**Собственники  
помещений**

**регулярно проводят:**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ**

газопроводов, регулирующей и предохранительной арматуры,  
технических устройств на газопроводах и приборы учета газа

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ**

поиск и определение неисправностей газового оборудования, определение  
возможности дальнейшего использования газового оборудования

**ЗАМЕНА ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ**

при необходимости по результатам технического диагностирования

**ЕДИНЫЙ ДОГОВОР**



## **ПРИ ПОЯВЛЕНИИ В ПОМЕЩЕНИИ КВАРТИРЫ ЗАПАХА ГАЗА НЕОБХОДИМО:**

- **НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ ПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ;**
- **НЕ ЗАЖИГАТЬ ОГНЯ, НЕ КУРИТЬ, НЕ ВКЛЮЧАТЬ И НЕ ВЫКЛЮЧАТЬ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ, НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭЛЕКТРОЗВОНКОМ;**



- **ПЕРЕКРЫТЬ КРАНЫ К ПРИБОРАМ И НА ПРИБОРАХ;**
- **ОТКРЫТЬ ОКНА ИЛИ ФОРТОЧКИ ДЛЯ ПРОВЕТРИВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ;**
- **ВЫЗВАТЬ АВАРИЙНУЮ СЛУЖБУ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ТЕЛЕФОНУ 04, 104 ИЛИ 112, ПОКИНУВ ЗАГАЗОВАННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ;**
- **ПЕРЕД ВХОДОМ В ПОДВАЛЫ И ПОГРЕБА, ДО ВКЛЮЧЕНИЯ СВЕТА ИЛИ ЗАЖИГАНИЯ ОГНЯ, УБЕДИТЬСЯ В ОТСУТСТВИИ ТАМ ЗАПАХА ГАЗА.**



## **ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА В ПОДЪЕЗДЕ, ВО ДВОРЕ, НА УЛИЦЕ НЕОБХОДИМО:**

- **ОПОВЕСТИТЬ ОКРУЖАЮЩИХ О МЕРАХ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ;**
- **СООБЩИТЬ В АДС ГРО ПО ТЕЛЕФОНУ 04, 104 ИЛИ 112;**
- **ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО УДАЛЕНИЮ ЛЮДЕЙ ИЗ ЗАГАЗОВАННОЙ СРЕДЫ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВКЛЮЧЕНИЯ И ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ, ПОЯВЛЕНИЮ ОТКРЫТОГО ОГНЯ И ИСКРЫ;**
- **ДО ПРИБЫТИЯ АДС ГРО ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОВЕТРИВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ.**



## НЕЛЬЗЯ:

- ⊗ Проводить переустройство ВДГО и ВКГО, дымовых и вентиляционных каналов.
- ⊗ Закрывать (замуровывать, заклеивать) отверстия дымовых и вентиляционных каналов, люки карманов чистки дымоходов.
- ⊗ Устанавливать задвижку (шибер) на дымовом канале, дымоходе, дымоотводе.
- ⊗ Присоединять дымоотводы от бытового газоиспользующего оборудования к вентиляционным каналам.
- ⊗ Отключать автоматику безопасности бытового газоиспользующего оборудования.
- ⊗ Оставлять без присмотра работающее бытовое газоиспользующее оборудование, кроме оборудования, рассчитанного на непрерывную работу и оснащенного соответствующей автоматикой безопасности (в многоквартирном доме не более чем на 48 ч).
- ⊗ Допускать к использованию бытового газоиспользующего оборудования детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия, лиц с ограниченными возможностями, не позволяющими безопасно использовать бытовое газоиспользующее оборудование, а также лиц, не прошедших инструктаж по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд.
- ⊗ Оставлять в открытом положении краны на бытовом газоиспользующем оборудовании без обеспечения воспламенения газоздушная смеси на газогорелочных устройствах более 5 секунд.
- ⊗ Использовать внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование не по назначению, в том числе:
  - отапливать помещение бытовым газоиспользующим оборудованием, предназначенным для приготовления пищи;
  - использовать газопроводы в качестве опор или заземлителей;
  - сушить одежду и другие предметы над бытовым газоиспользующим оборудованием или вблизи него.
- ⊗ Использовать для сна и отдыха помещения, в которых установлено бытовое газоиспользующее оборудование.
- ⊗ Хранить баллоны СУГ в жилых домах, помещениях в многоквартирных домах, а также на путях эвакуации, лестничных клетках, цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.